
RYS NR 7. ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY ŁO2/2

	Łańcuch odciągowy ~~ŁO2/1~~ i ŁO2/2 wykonanie 1	LSNS 70(50)	


Obostrzenie 2° i 3°
Zastosowanie dla przewodów AFL-6 35(50) mm^2

ŁO2/1 w. 1

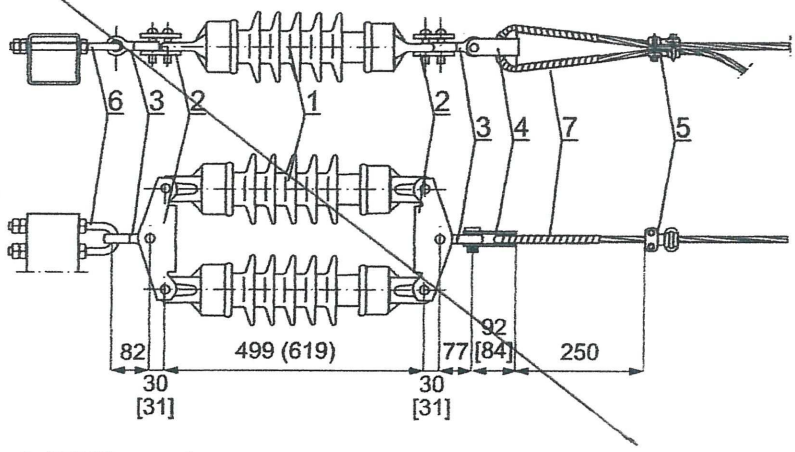

UWAGI:
1. Wymiar w nawiasie ( ) dotyczy łańcucha z izolatorem LP 60/8U z poz. 1.
2. Wymiary w nawiasie [ ] dotyczą
   - łącznika nr 690-911-200 z poz. 2
   - uchwytu nr 690-912-100 z poz. 4

ŁO2/2 w. 1

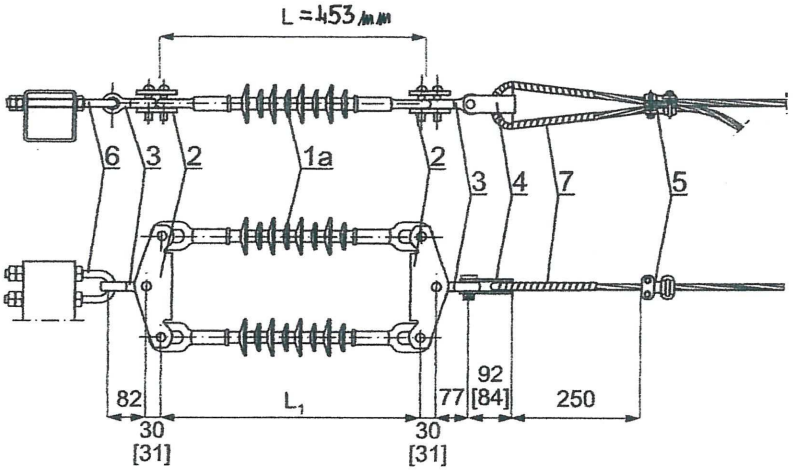

UWAGI:
1. Wymiar $L_1 = L - 16$ mm
   L - ustalić wg tabeli str. 222.
2. Wymiary w nawiasie [ ] dotyczą:
   - łącznika nr 690-911-200 z poz. 2
   - uchwytu nr 690-912-100 z poz. 4

Poz.	Wyszczególnienie	Oznaczenie typ	Nr katalogowy	Masa jedn. [kg]	Ilość [szt.]	Uwagi
7	Taśma aluminiowa 10 × 1 dł. 1 m			0,03	1	
6	Wieszak śrubowo-kabłąkowy		690-016-201	0,87	1	BEZPOL
			10509	0,77		BELOS-PLP
5	Uchwyt śrubowo-kabłąkowy	35 ÷ 50 mm^2	24112	0,18	1	
4	Uchwyt odciągowy kabłąkowo widlasty	16 ÷ 70 mm^2	23255	0,46		
			690-912-100	0,40		BEZPOL
3	Łącznik dwuuchowy skręcony		3532	0,6	2	BELOS-PLP
2	Łącznik orczykowy dwurzędowy		38253	1,1	2	
			690-911-200	1,2		BEZPOL
1a	Izolator liniowy długopniowy kompozytowy wg rys. 2÷9 str. 222	SDI 90.280			2	ENSTO POL
1	~~Izolator liniowy długopniowy porcelanowy wg rys. 1 str. 222~~				~~2~~	~~ZAPEL~~

STELEN

Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych **"STELEN"**

RYS 7